

Комплект установки платы БИБ-КР
Этикетка
СПМТ.301319.004ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплект установки платы БИБ-КР (далее – комплект) предназначен для размещения платы БИБ-КР извещателя ДПР-10В на DIN рейку в шкафу взрывозащищенном во взрывоопасной зоне или в обычном шкафу вне взрывоопасной зоны.

1.2 Комплект работоспособен в диапазоне рабочих температур от минус 50 до 65°С.

1.2 Размеры комплекта с установленной платой БИБ-КР–76x52x55 мм.

1.3 Масса комплекта в упаковке – не более 0,1 кг.

1.4 Пример записи обозначения комплекта при заказе и в документации: «Комплект установки платы БИБ-КР СПМТ.301319.004».

2 Состав

2.1 Состав комплекта приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Основание	1
Винт М3х8	2
Шайба	2
Этикетка СПМТ.301319.004ЭТ	1

3 Использование комплекта.

3.1 Установку и монтаж извещателя «ДПР-10В» проводить в соответствии с руководством по эксплуатации СПДП.425144.005РЭ.

3.2 Подготовка комплекта для использования (Рисунок 1)

3.2.1 Открыть крышку БИБ-КР, отвернуть винты, которыми крепится плата, вынуть плату. Установить плату коммутации на основание с помощью винтов.

3.2.2 Установить плату коммутации с основанием на DIN рейку в шкафу.

3.2.3 Кабели внешних цепей ввести в шкаф.

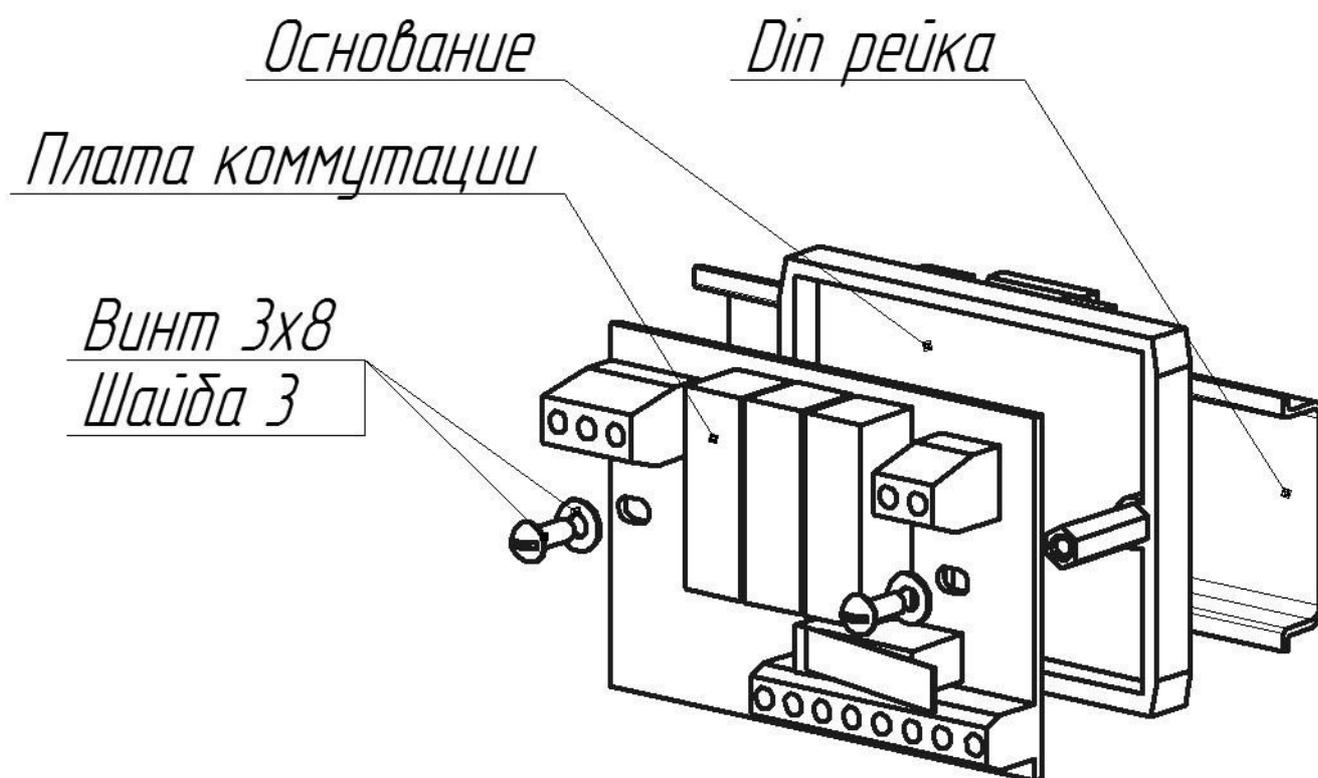


Рисунок 1– Комплект установки платы БИБ-КР

3.2.1 Выполнить подключения соединительных проводов к контактным колодкам в соответствии с указаниями СПДП.425144.005РЭ.

3.2.2 Монтаж искроопасных цепей проводить кабелем КВВГ 7х1. Подключить соединительные провода к контактным колодкам зеленого цвета в соответствии со схемой на рисунке 2.

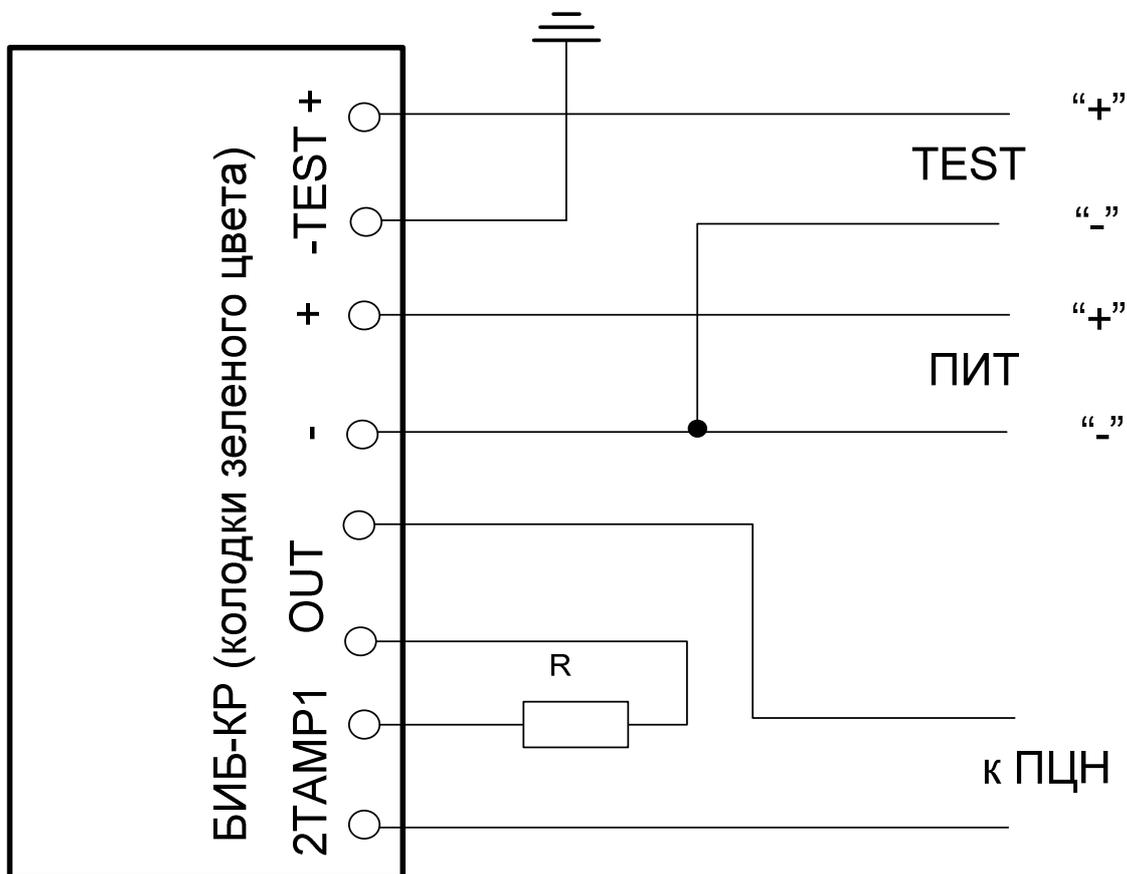


Рисунок 2 - Схема подключения искроопасных цепей

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы комплекта– 8 лет.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта.

При хранении и транспортировании комплект должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям технической документации СПМТ.301319.004 при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки. Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный комплект или его составные части. Гарантия не распространяется на комплект с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

ООО «НПП «СТ-ПЕРИМЕТР»

115114, г. Москва, ул. Кожевническая 1, стр. 1, офис 511.

Тел./Факс: +7 (495) 507-24-52.

URL: www.sk-skopa.ru

E-mail: skopa@st-perimetr.ru

По вопросам технической поддержки и ремонта обращаться:

Россия, г. Пенза, ул. Измайлова, 15 А

+7 (8412) 62-53-05, (8412) 217-217

E-mail: ST-PERIMETR@mail.ru

5 Свидетельство о приемке

Комплект установки платы БИБ-КР Зав.№ _____
соответствует требованиям технической документации СПМТ.301319.004 и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)